

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI GONARS

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GONARS
"T. MARZUTTINI"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GONARS

<u>PROGETTO</u> IMPIANTI ELETTRICI : QUADRI ELETTRICI	ELABORATO H.5
--	-----------------------------

rif. archivio	Y:\lplan_BLARASIN GONARS	data	GENNAIO 2017
revisioni	Rev. N° 01	N° pratica	C16077

Il Progettista
Per. Ind. Paolo Blarasin

Il committente:

Il Collaboratore
arch. Arianna Bazzaro


Per. Ind. Paolo Blarasin

39019 TRICESIMO (UD) piazza G. Mazzini 17 - tel. 0432 881604 - fax 0432 875036 - e_mail: info@ergotec.191.it


SISTEMA TT
400V - 50Hz

ESIST.

INTEGRAZIONE
QUADRO ELETTRICO GENERALE
ESISTENTE

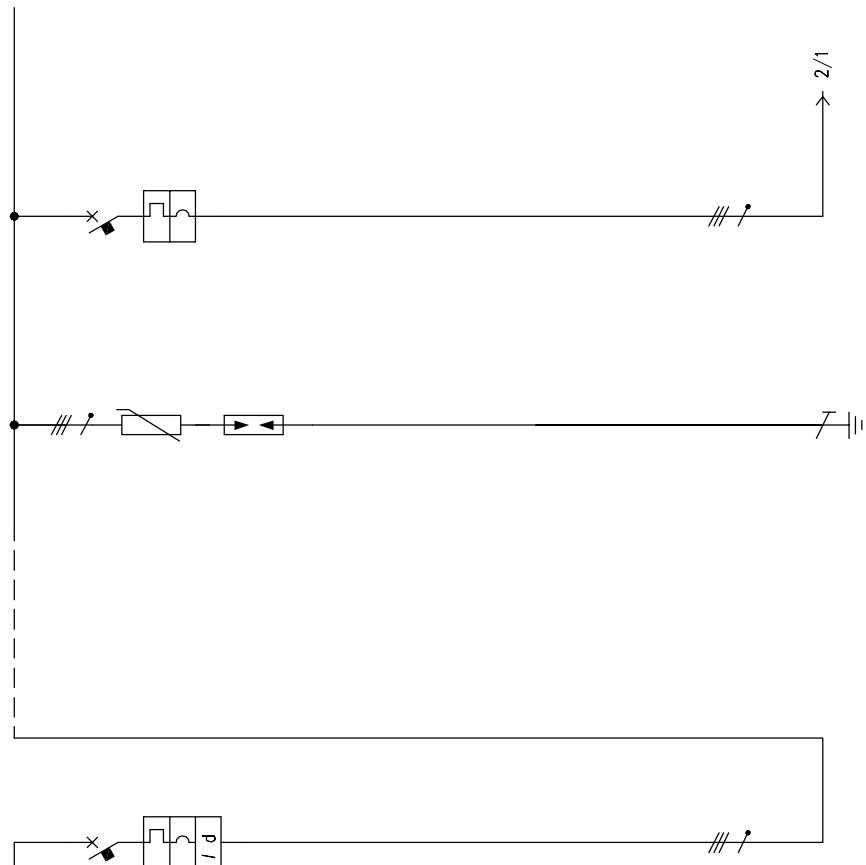

UTENZA	DENOMINAZIONE	INTERUTTORE GENERALE	SCARICATORI SOVRATENSIONI CLASSE I-II	LINEA ILLUMINAZIONE CAMPO BASKET		
	SIGLA		SPD1			
	SISTEMA					
INTERUTTORE O SEZIONATORE	N.POLI	In A 3N A 100		4 25		
	Ith A Idn A Pdi kA	s 100 0.3A - 0.5sec	Un=280V Ins=30kA	25 C 10		
FUSIBILE	TIPO					
	CALIBRO	A				
CONTATORE	TIPO					
	In A Pn kW					
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FG7-M1 0.6/1kV N0769-K 4(1x10) 1Gx10		
	FORMAZIONE					
	LUNGHEZZA	m				
	NUMERAZIONE MORSETTIERA					
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	PROGETTISTA	CLIENTE	REV. N. ARCH.	FOGLIO
			Per. Ind. Paolo Blarasin	COMUNE DI GONARS	1	1
			P.zza G. Mazzini, 17 - 33019 TRICESIMO (UD)	Provincia di Udine	N. ARCH. C16077	2
			Tel./Fax 0432/881604 e-mail info@ergotec.191.it	QUADRO ELETTRICO GENERALE	DATA GEN. 2017	TOT. FOGLI
				(QEG) INTEGRAZIONE	SCALA /	4

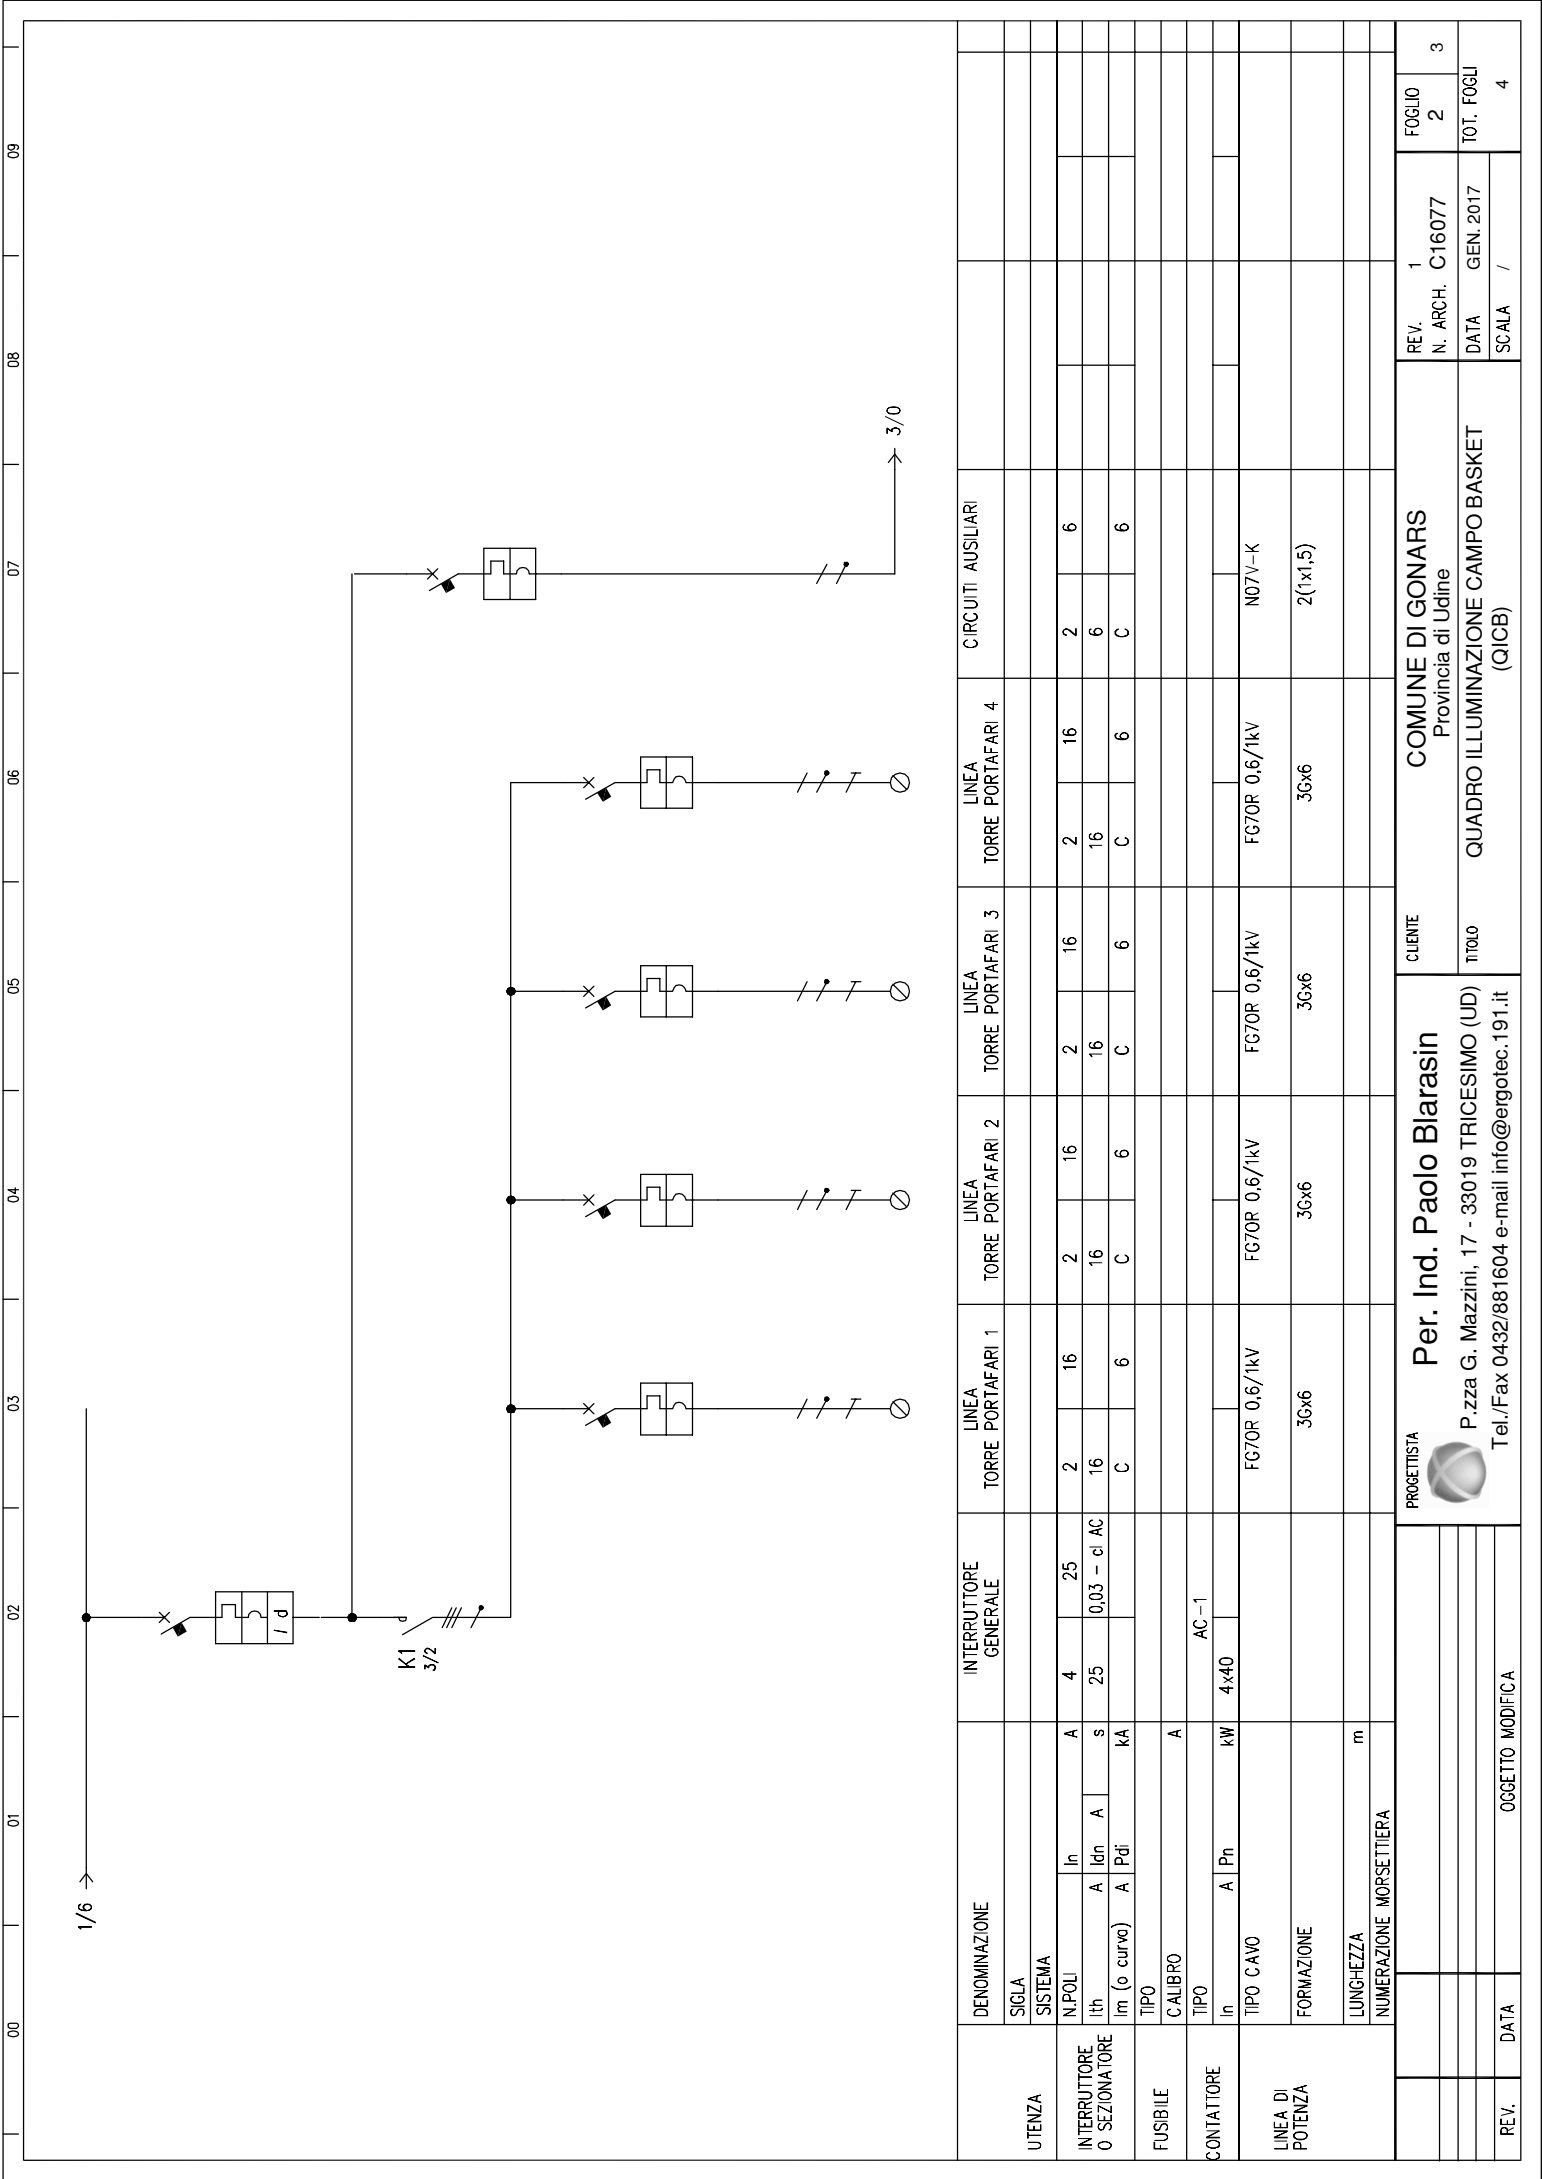


UTENZA	DENOMINAZIONE	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA TORRE PORTAFARI 1	LINEA TORRE PORTAFARI 2	LINEA TORRE PORTAFARI 3	LINEA TORRE PORTAFARI 4	CIRCUITI AUSILIARI	
SIGLA								
SISTEMA								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	N.POLI	In A 4 25	2 16	2 16	2 16	2 16	2 6	
	lth A ldn A	25 0.03 - cl AC	16	16	16	16	6	
	Im (o curva) A Pdi kA		C 6	C 6	C 6	C 6	C 6	
FUSIBILE	TIPO							
CONTATTORE	CALIBRO	A						
	TIPO	AC-1						
LINEA DI POTENZA	In A Pn kW	4x40						
	TIPO CAVO		FG70R 0,6/1kV	FG70R 0,6/1kV	FG70R 0,6/1kV	FG70R 0,6/1kV	N07V-K	
	FORMAZIONE		3Gx6	3Gx6	3Gx6	3Gx6	2(1x1,5)	
LUNGHEZZA	m							
NUMERAZIONE MORSETTIERA								
PROGETTISTA	Per. Ind. Paolo Blarasin							REV. N. ARCH. C16077
CLIENTE	COMUNE DI GONARS Provincia di Udine							FOGLIO 2
OGGETTO	QUADRO ILLUMINAZIONE CAMPO BASKET (QICB)							DATA GEN. 2017
REV. DATA	OGGETTO MODIFICA							SCALA /
								TOT. FOGLI 4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09


CIRCUITI AUSILIARI

230V - 50HZ




REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	PROGETTISTA	PER. IND. PAOLO BIARASIN	CLIENTE	REV. N. ARCH.	FOGLIO
				Per. Ind. Paolo Biarasin	COMUNE DI GONARS	1	3
			P.zza G. Mazzini, 17 - 33019 TRICESIMO (UD)	Provincia di Udine	QUADRO ILLUMINAZIONE CAMPO BASKET	C16077	4
			Tel./Fax 0432/881604 e-mail info@ergotec.191.it	(QICB) CIRCUITI AUSILIARI	DATA	GEN. 2017	TOT. FOGLI
					SCALA	/	4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

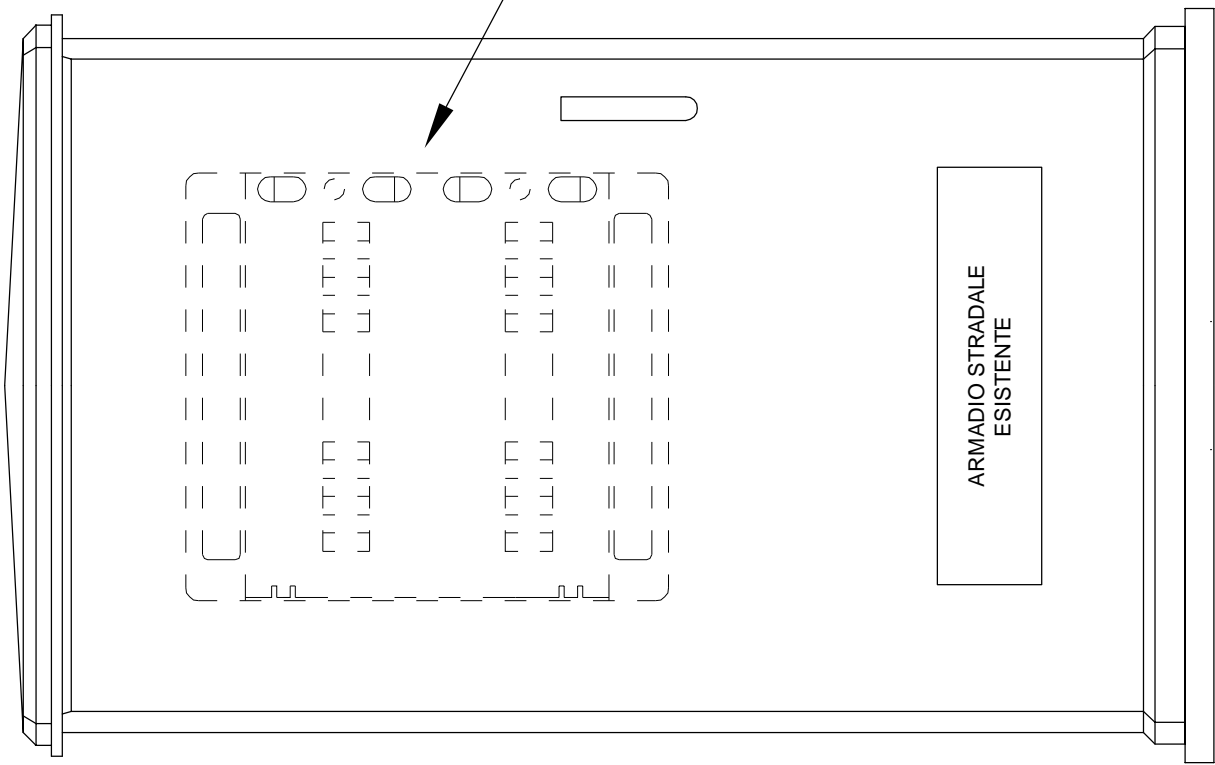

QUADRO DI DISTRIBUZIONE DA PARETE
 36 moduli grado di protezione IP 65
 colore grigio RAL 7035
 dimensioni 410x463x140mm

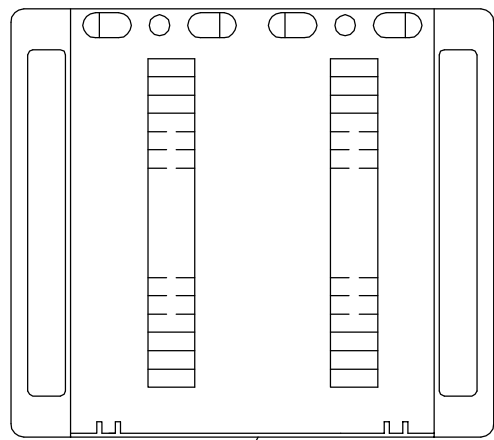

REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	PROGETTISTA	CLIENTE	REV.	FOGLIO
			Per. Ind. Paolo Blarasin	COMUNE DI GONARS	1	4
			P.zza G. Mazzini, 17 - 33019 TRICESIMO (UD)	Provincia di Udine	N. ARCH. C16077	
			Tel./Fax 0432/881604 e-mail info@ergotec.191.it	QUADRO ILLUMINAZIONE CAMPO BASKET	DATA GEN. 2017	TOT. FOGLI
				(QICB) CARPENTERIA	SCALA /	4